


# Паспорт

11с931п - кран шаровый запорный стальной

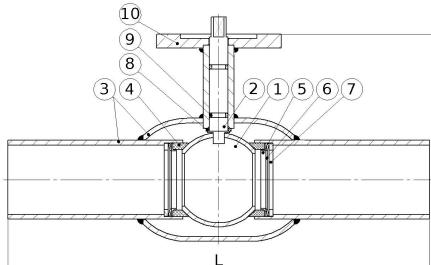

Модель:	11с931п
Серия:	BREEZE™ Actuator
Тип привода:	электрический
Присоединение:	сварка/сварка
Рабочая температура:	-35 ... +180 °C
Подтверждено соответствие:	
Сертификат:	TC N RU Д-UA.AB24.B.02407, UA.TR.006.H.30400-14

**Таблица 1. Характеристики**

Характеристика	Значение
Изготовление и поставка	ГОСТ 21345, ТУ У 29.1-23392043-001
Класс герметичности	Класс "А" по ГОСТ Р 54808 - отсутствие протечек
Вид климатического исполнения	УХЛ1, тип атмосферы II по ГОСТ 15150, но не ниже -35 °C
Рабочая среда	вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы

**Таблица 2. Параметры**

Название параметра	Показатель														
	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Диаметр условный, DN, мм	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Диаметр прохода, D, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	300
Строительная длина, L, мм	230	230	260	260	300	360	370	390	390	390	390	630	710	850	850
Габаритная высота, H, мм	75	80	85	90	105	115	130	140	185	195	245	260	335	375	375
Масса, кг	1.00	1.24	1.57	2.20	2.85	3.91	5.85	7.62	13.67	20.34	30.29	84.03	128.7	200.8	236.4
Условное давление, PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	25	25	25	25	16	16
Тип фланца по ISO 5211	F05	F05	F05	F07	F07	F07	F07	F10	F10	F12	F14	F16	F16	F16	F16
Границы шпинделя, мм	9	9	9	11	11	11	17	17	19	19	27	36	46	46	46
Усилие открытия, Н*м	10	10	20	30	45	80	100	120	200	200	950	1700	2000	2000	2000

**Таблица 3. Материалы**

#	Деталь	Материал
1	Пробка шаровая	Сталь 08Х17 ГОСТ 5632
2	Шток	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632
3	Патрубок, корпус	Сталь 20 ГОСТ 1050
4	Кольцо уплотнительное шара	Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007
5	Втулка крепежная	Сталь 08Х13 ГОСТ 5632
6	Пружина тарельчатая	Сталь 65Г ГОСТ 14959
7	Шайба упорная	Сталь 3 ГОСТ 103
8	Прокладка штока	Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007
9	Кольцо уплотнительное штока	Фторсилоксан
10	Фланец привода	Сталь Зсп ГОСТ 535

**Таблица 4. Комплектность**

Наименование	Количество
Кран шаровый	1
Паспорт	1

**Ресурс, срок службы и гарантии изготовителя.** Полный срок службы изделия - более 10 лет для жидкостей средней и не менее 30 лет для газа. Полный средний ресурс - 10000 циклов. Гарантии изготовителя - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты испытаний. Срок службы и гарантии изготовителя действительны при соблюдении потребителем требований к транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации изделий. При эксплуатации продукции при технических параметрах близких к максимальному допустимым, срок службы может отличаться от заявленного производителем.

**Свидетельство о приемке.** Кран шаровой запорный стальной изготовлен, испытан и принят в соответствии с требованиями ТУ У 29.1-23392043-001-2003, ГОСТ Р 53402, ГОСТ Р 53672, ГОСТ Р 54808, ГОСТ 21345, ГОСТ 28343 и признан годным к эксплуатации. Кран испытан водой: на прочность и плотность давлением 1,5PN, на герметичность давлением 1,1PN. Дополнительно кран испытан на герметичность воздухом давлением 0,6 МПа. Сварной шов корпус-патрубок проконтролирован ультразвуковым методом в объеме 100% его длины, а также проведен визуальный и измерительный контроль сварного шва в объеме 100% его длины.

**Назначение.** Кран шаровой запорный стальной применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды, указанной в паспорте. Кран должен использоваться строго по назначению в соответствии с указаниями паспорта. Использование запорного крана в качестве регулирующего и дросселирующего устройства не допускается.

**Устройство и работа изделия.** Устройство и основные узлы крана показаны на рисунке. Шпиндель не имеет ограничителя поворота. Закрытие крана производится в четверть оборота в любом направлении относительно полностью открытого положения. Изготовитель оставляет за собой право на конструктивные изменения, не указанные в паспорте, которые не влияют на технические характеристики и присоединительные размеры.

**Указание мер безопасности.** Требования безопасности по ГОСТ Р 53672. При эксплуатации и транспортировке изделия запрещается: производить демонтаж или ремонт изделия при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе; применять изделие в качестве опоры для трубопровода; устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяжения (деформации) фланцев арматуры; переносить или стропить за рукоятку или рычаг редуктора.

**Монтаж и эксплуатация.** Установочное положение крана на трубопроводе - любое. Кран следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для осмотра и обслуживания. Перед установкой крана присоединительные патрубки трубопровода должны быть очищены от грязи, песка, окалины и др. Монтаж крана следует производить только в закрытом положении. Кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы,неравномерность). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снимающие нагрузку на кран от трубопровода. Не допускается применять кран на трубопроводах, подверженных вибрации. Рабочая среда не должна содержать механические примеси, которые могут повредить уплотнительные поверхности пробки шаровой. При гидравлическом испытании трубопровода на прочность кран должен быть открытый. Периодические и контрольные испытания совмещают с испытаниями трубопровода, на котором установлено изделие. Допускается применение пневмо- и электроприводов, соответствующих крану. Присоединение и регулировка привода выполняется подготовленным персоналом до непосредственного монтажа кранового узла. Регулировка поворота шпинделя приводом осуществляется относительно открытого положения крана. Для предотвращения заклинивания шарового крана необходимо несколько раз в год совершать по 2-3 цикла "открыто-закрыто".

**Транспортировка.** Транспортировка изделия может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Проходные отверстия должны быть закрыты заглушками. При транспортировке кран должен находиться в полностью *открытом* положении.

**Хранение.** Изделие должно храниться в складских помещениях или под навесом, защищенным от прямых солнечных лучей и удаленным не менее чем на 1 метр от теплоизлучающих приборов. Проходные отверстия должны быть закрыты заглушками или заводской упаковкой.


#### **Изготовитель.**

Обрбизсервис, ООО  
Украина, 02093,  
г. Киев, ул. Российской, 59  
+380(44) 566-94-51, <[info@breeze.ua](mailto:info@breeze.ua)>

#### **Дистрибутор в РФ.**

Обрбизсервис, ЗАО  
Российская Федерация, 129626,  
г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, оф.463  
+7 (495) 645-52-30, <[info@olbreeze.ru](mailto:info@olbreeze.ru)>

**Внимание.** Перед установкой и использованием изделия обязательно ознакомьтесь с подробной инструкцией на сайте <http://breeze.ua/> !

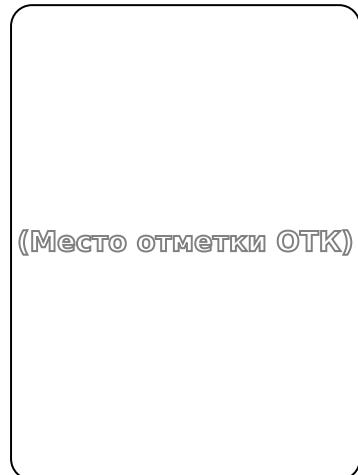

(Место отметки ОТК)